

ソーラーサーキット

ベース空調システム

お施主様・工務店様用

エアコン外付けプレフィルター使用のお願い

ベース空調システムは24時間稼働するため、2週間ごとのエアコンフィルター清掃や、定期的な本体クリーニング(2~3年に1度程度)の実施をお願いしています。しかし、こまめなメンテナンスは手間もかかり継続が困難と認識をしております。

システムを永く清潔に維持し、内部フィルター清掃やクリーニング回数を減らす対策として本フィルターの装着をお願いいたします。本フィルターの交換目安は装着後約6か月です。フィルターに汚れやホコリの付着が目立つようになりましたら新しい物と交換してください。


■梱包内容

- ・エアコン外付けプレフィルター使用のお願い(本書)
- ・エアコン用フィルター 上部用+下部用各1枚 計2組
(1組は初回装着用、もう1組は交換用となります)
- ・取付テープ 12箇所分
(初回装着時のみ必要となります)

(上部用) 75cm × 7.5cm

(下部用) 75cm × 19cm

■装着方法

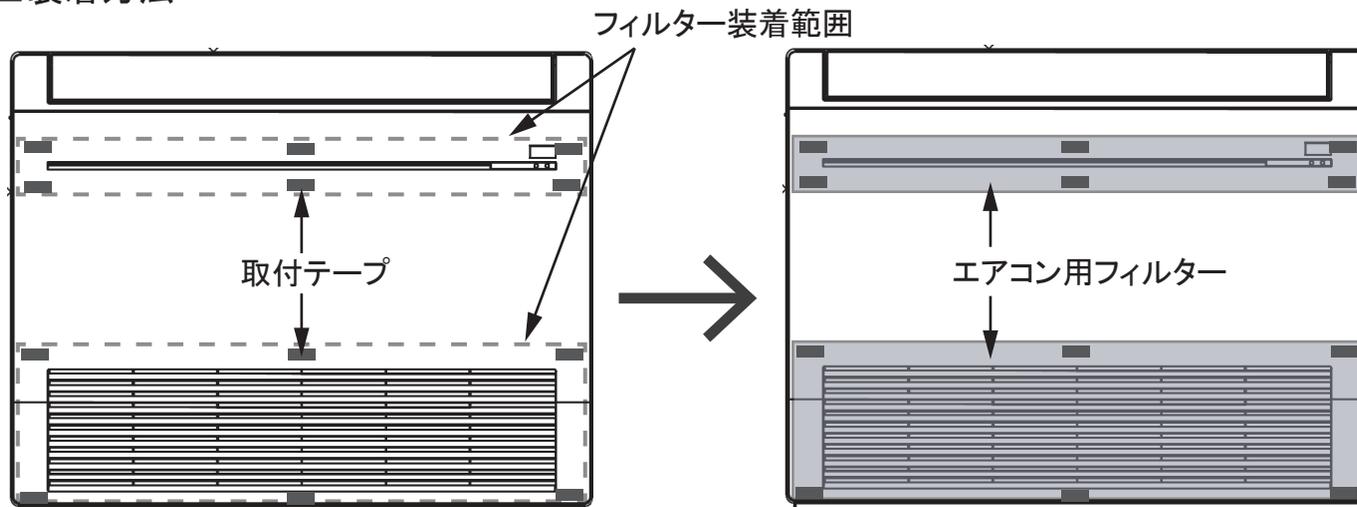

- ① 上部用、下部用それぞれのフィルターを、エアコン正面の前パネル上下にある吸込口に仮止めし、フィルター装着範囲を確認する。
- ② 上図を参考にエアコン前パネルに対し、それぞれのフィルター四隅とその中央となる位置に取付用テープを貼付ける。
- ③ 上下それぞれの吸込口に対し、取付テープの上からフィルターを被せ、たるみが生じないように貼付ける。

■装着上の注意

- ・フィルター装着作業を行うときは電源を切り、前パネルを取り外して平らな床などに置き作業してください。
- ・前パネルの吸込口は必ず上下両方ともフィルターを装着してください。どちらか片側に装着しない場合装着していない側からホコリ等を吸入し、フィルター効果が望めなくなります。

※1 本フィルターは、専用サイズに裁断された除菌・消臭フィルター(ワイズ イノベーション(株)製)を使用しております。交換用として一般販売されている他の製品を購入される場合は、同等の抗菌性能を持つエアコン用フィルターをお選びください。

※2 ベース空調システムは、株式会社カネカソーラーサーキットのお家の登録商標です。

※3 ソーラーサーキットは株式会社カネカの登録商標です。